


訂正者 Designed N.Marukai	訂正事項 Content 耐圧試験値変更(1.5kV→2.0kV, 1.0kV→2.0kV)	訂正日 Date 17.04.04	訂正記号 Rev. No. 5	訂正者 Designed N.Marukai	訂正事項 Content 定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R, F)	訂正日 Date 17.04.04	訂正記号 Rev. No. 3	訂正者 Designed N.Marukai	訂正事項 Content 外形、取付穴、取付寸法変更	訂正日 Date 14.11.08	訂正記号 Rev. No. 1
改番 Ver. V3				改番 Ver. V3	2次電流表記変更(0.455→0.5)	17.04.04	4	改番 Ver. V2	規格JIS C5310追加	17.04.04	2

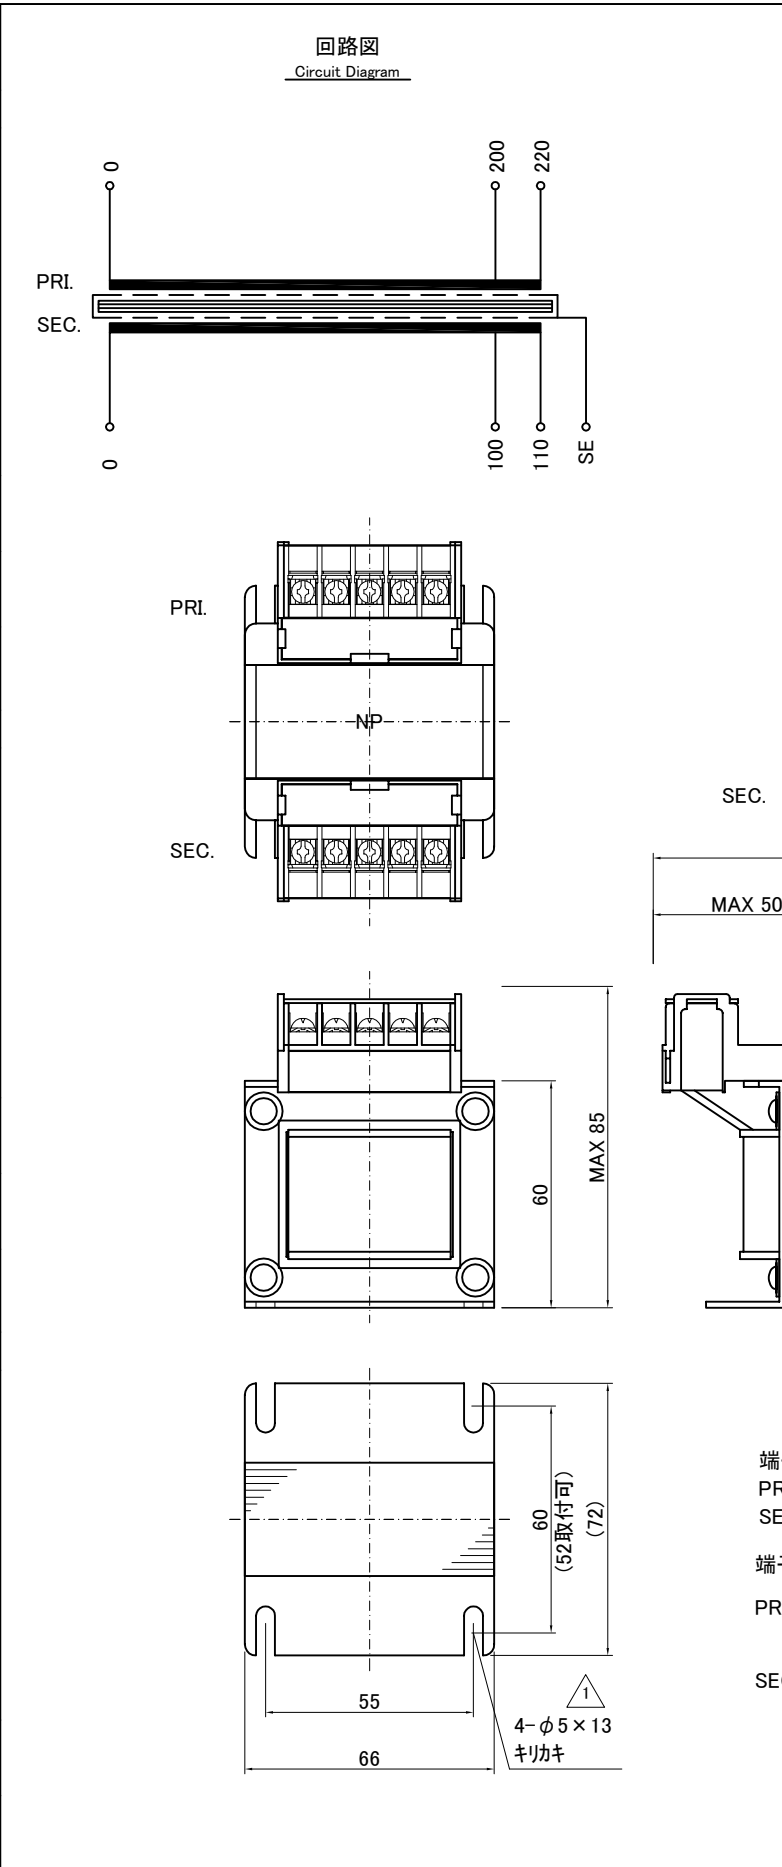

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	50VA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V △3
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	0.5A △4
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	1.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min. △5
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min. △2
準拠規格 Standard	
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	
減極性 Subtractive polarity	
SE: シールド端子	

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 11.07.29	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model NBS-50S-21	
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No. S1F50SQ21-V3	